


### Tegnforklaring

- Eksist. overvannsledning
- Eksist. spillvannsledning
- Eksist. vannledning
- Overvannsledning
- Spillvannsledning
- Vannledning
- Kum
- ▶ Pumpestasjon
- ◀ Privat pumpekum
- 50 m sirkel for brannvannsdekning

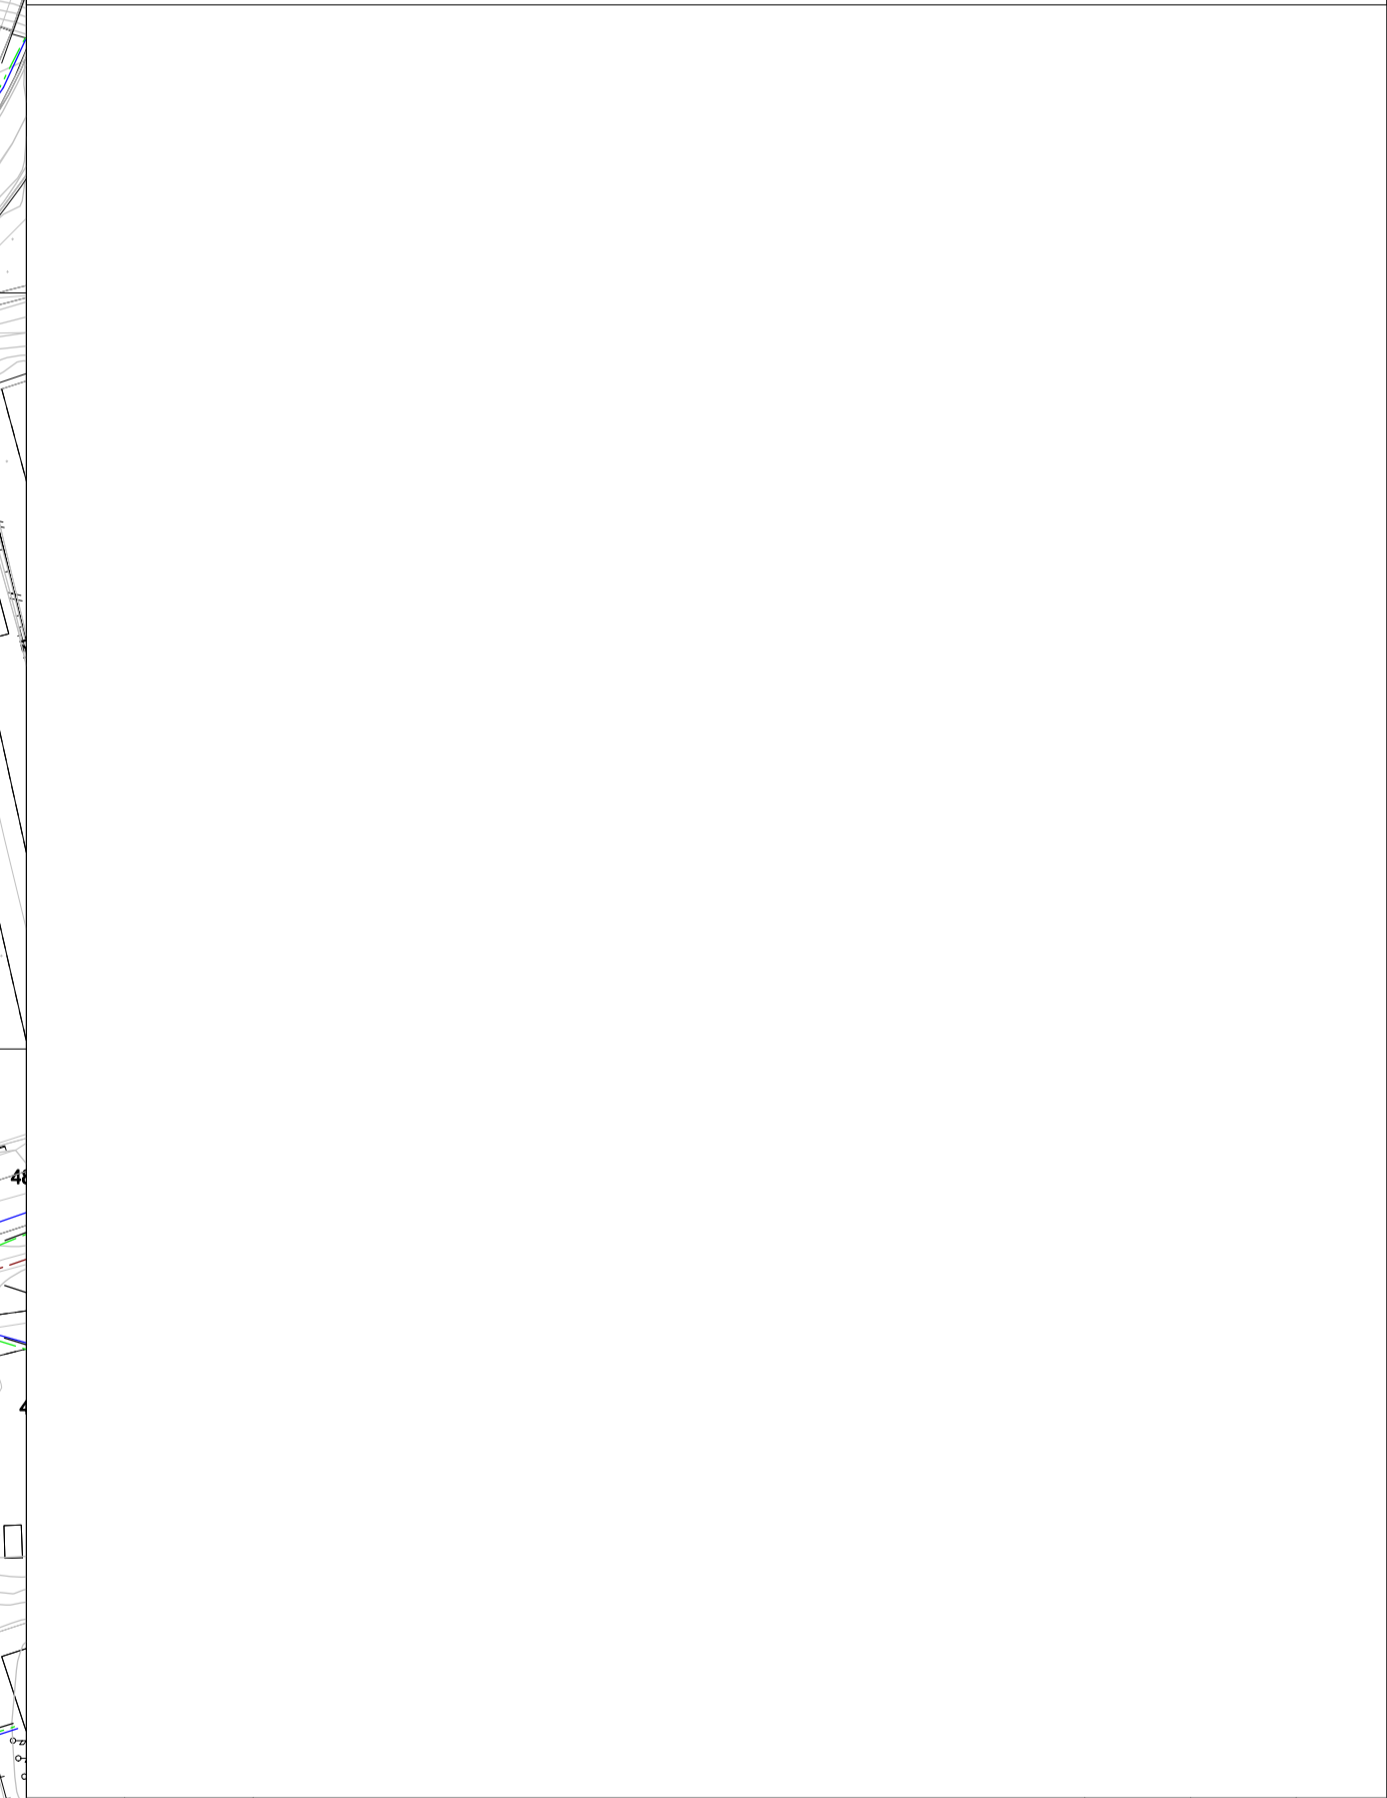

C01	2022-05-06 For bruk		TheoJo	ArKal	LaNie
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
<p style="font-size: small;">Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</p>					
<b>B &amp; G Eiendom AS</b>					Målestokk: Tegningsformat:
Vingård					1:1000
VA rammeplan					
Offentlig hovedanlegg					
			Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
			5208046	H101	C01